




Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Laboratorij 2 N6 / Povzetek

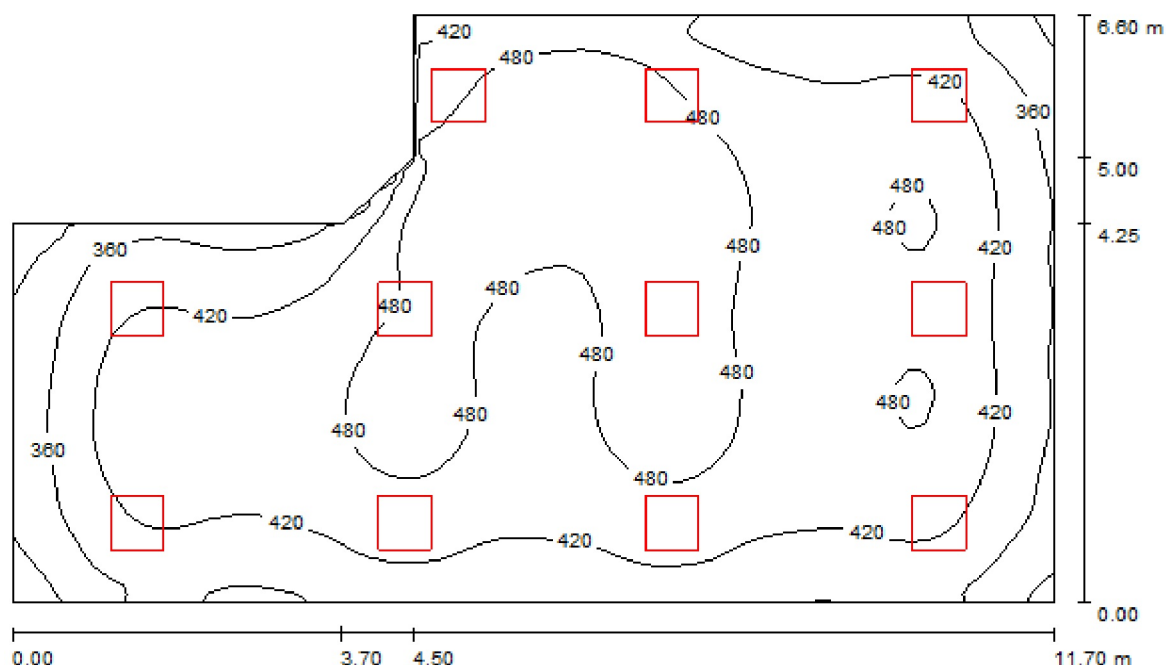

Višina prostora: 3.000 m, Višina montaže: 3.000 m, Faktor vzdrževanja: 0.80

Vrednost v Lux, Merilna palica 1:85

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Laboratorij 2 N6	/	439	250	542	0.570
Tla	20	395	220	498	0.558
Strop	70	95	76	282	0.795
Stene (7)	50	222	95	1217	/

Laboratorij 2 N6:

Višina: 0.750 m
Raster: 64 x 64 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	11	Beghelli SpA 418PSD LED PANEL 418 M600 UGR19 SD 4K (1.000)	4000	4000	36.0
Skupaj:			43997	44000	396.0

Specifična zaključna vrednost: $5.92 \text{ W/m}^2 = 1.35 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 66.94 m^2)